


ŘEZ B-B

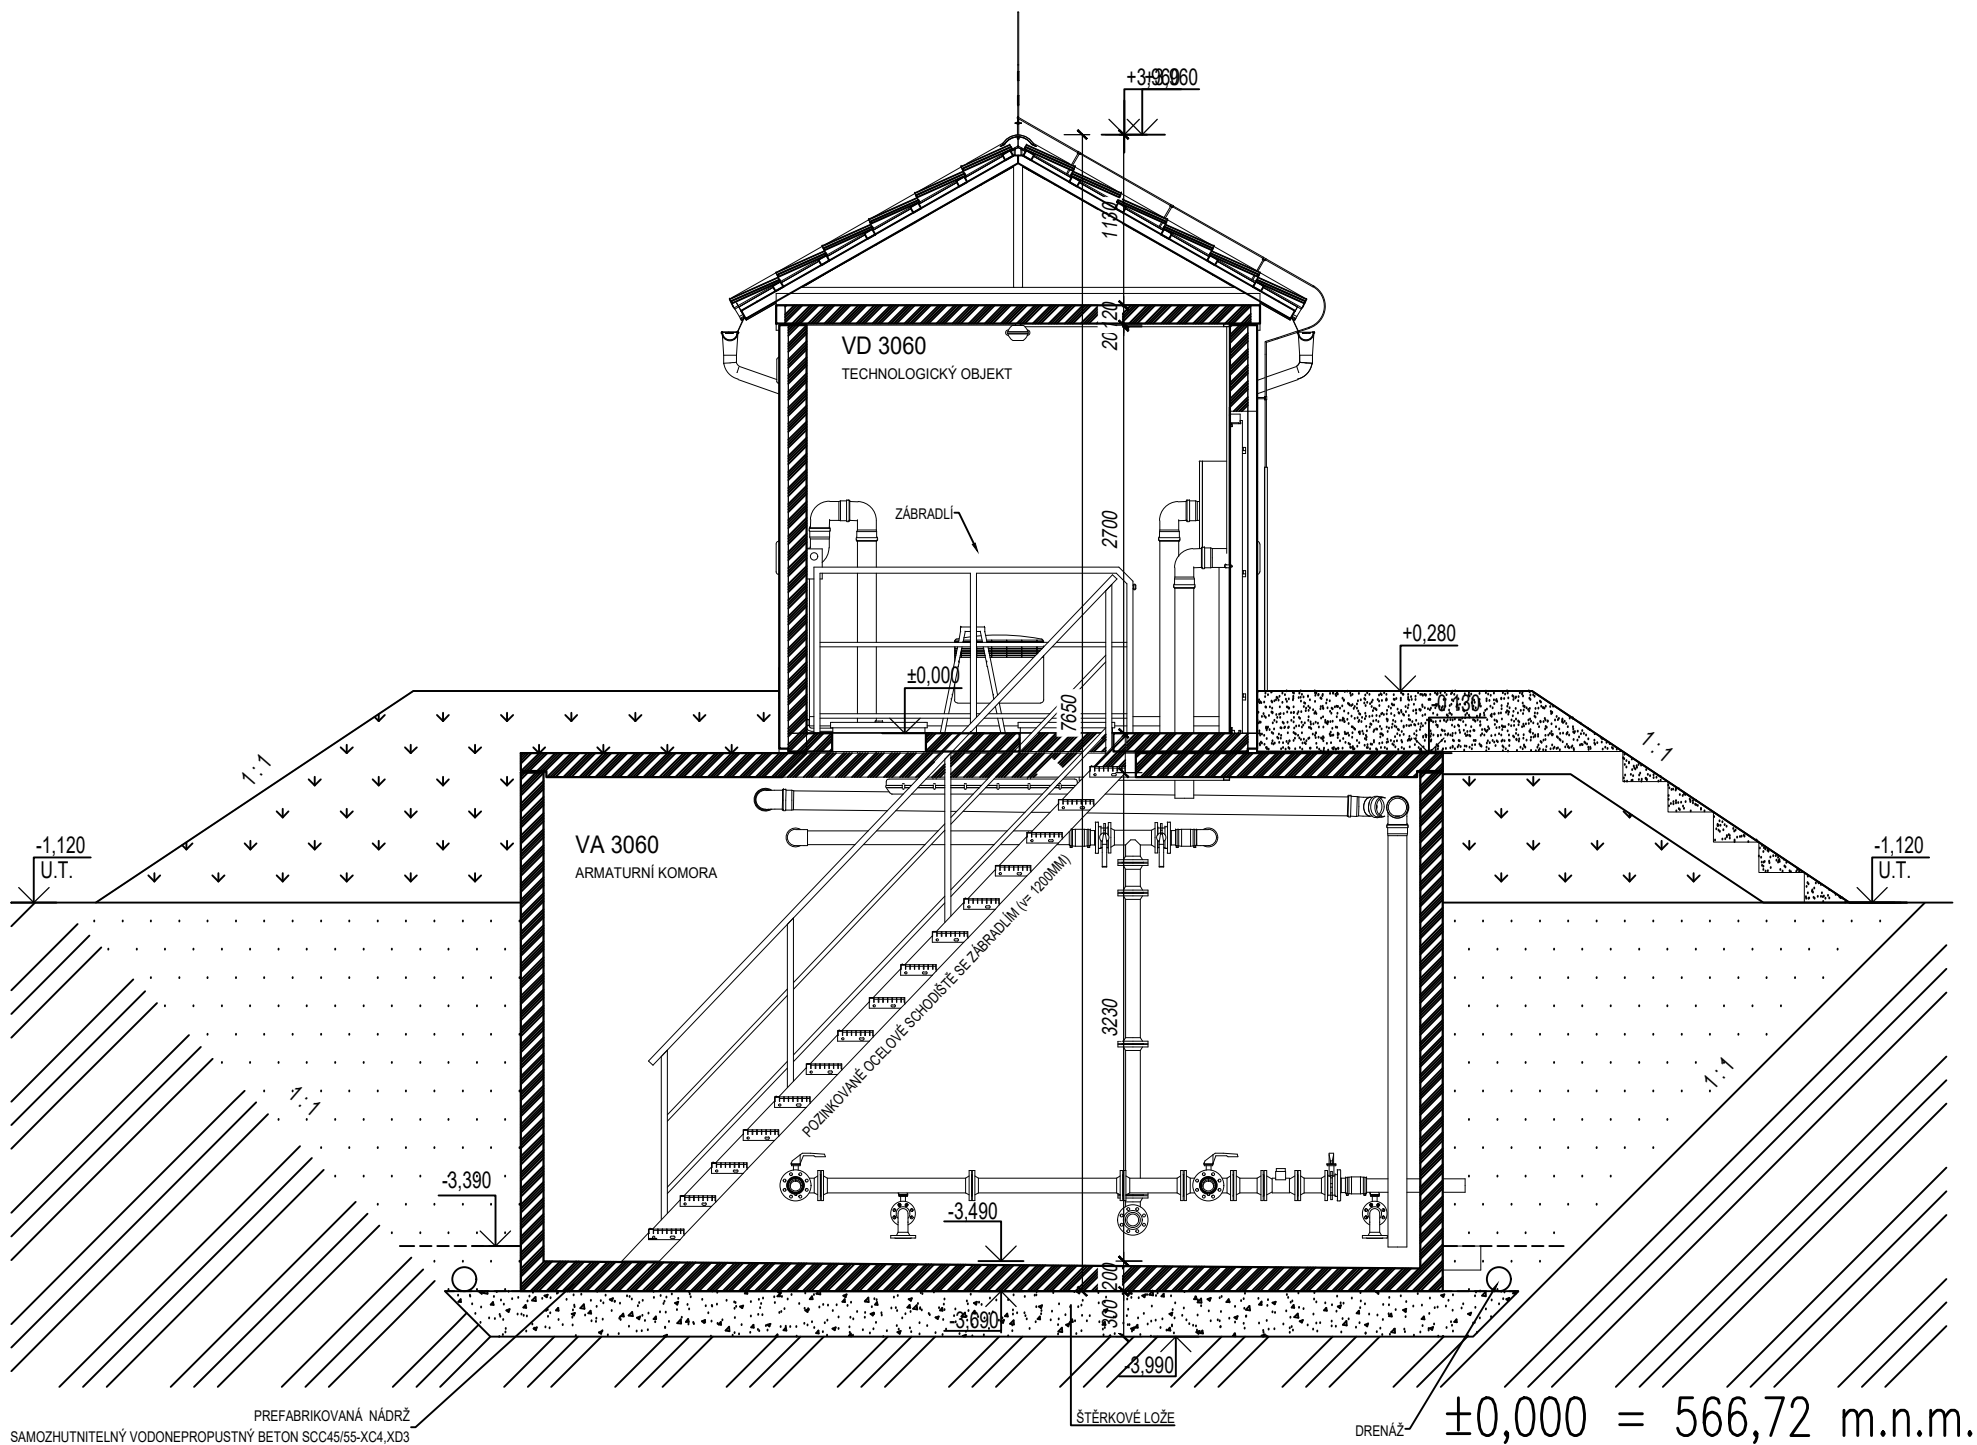

±0,000 = 566,72 m.n.m.

BETON SCC 45/55-XC4
DLE ČSN EN 206, VODONEPROUSTNÝ

VÝZTUŽ B500B
DLE ČSN EN 10080

SKLADBA TYPU NÁDRŽÍ VODOJEMU	
VODOJEM 4x40 m ³	
VÝŠKA HLADINY VODY = 2,50 m	
ARMATURNÍ KOMORA	1x
NÁDRŽ VODOJEMU	4x
NADZEMNÍ ČÁST	1x
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	92,04 m ²

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		<div>PIK V Í T E K</div> <div>Inženýrská a projektová kancelář</div>					
KOHOUT		KOHOUT		DALÍK		DALÍK							
INVESTOR OBEC ZAJEČOV				OsRP HOŘOVICE		KÚ STŘEDOČESKÝ							
NÁZEV STAVBY ZAJEČOV ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV, HORNÍ KVAŇ – KANALIZACE A VODOVOD								ATELIER		PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY	
								DATUM		06/2021			
								STUPEŇ		DPS			
								FORMÁT		2A4			
								MĚŘITKO		1:100			
								SOUBOR					
OBSAH VÝKRESU SO 02.1 – VODOJEM 160 m3 ŘEZ B – B								ZAK. ČÍSLO				ČÍS. VÝKRESU	
								21 – 068				D.1.1.6	