



# Čelní pohled

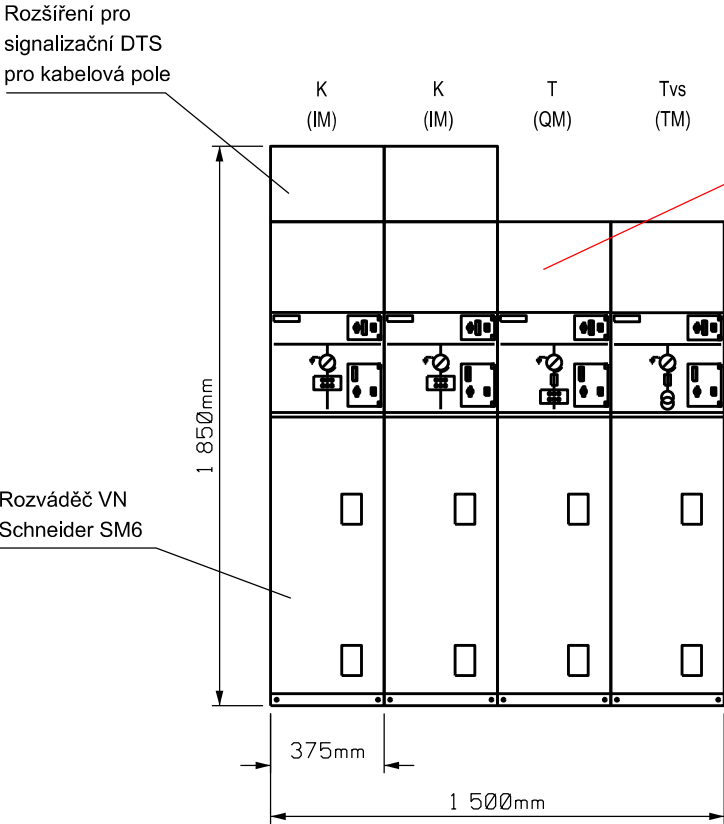


# Bokorys




Do trafo pole osadit  
pojistky 25A

# Čelní pohled AXV1




# Půdorys



Pozor! Uvedená zařízení jsou součástí dodávky stavby IV-12-6031593 investora ČEZ Distribuce, a.s.. Pro osazení zkoordinovat dodání při výrobě TS do výrobního závodu Betonbau, nebo v rámci stavby ČEZu Distribuce, a.s. bude osazeno dodatečně. V rámci stavby odběratelské transformační stanice budou osazeny pojistky 25A.

# Půdorys AXV1



S-JTSK

BPV

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS
--------	-------	-------------	--------

Schválil:	Ing. Petr Slaviček	Zhotovitel: EQUANS Services a.s. divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 724 715 061 milan.suchochleb@equans.com www.equans.cz		
Odp. projektant:	Bc. Milan Dudek			
Projektant:	Milan Suchochleb			
Číslo stavby:	----			
Místo stavby:	Hořovice (k.ú. Hořovice), okres Beroun		Č. zakázky:	R.22444.001.101261
Investor:	Město Hořovice	Datum:	05/2023	Číslo paré:
Název stavby:	PD- kiosková trafostanice pro zimní stadion	Stupeň PD:	DPS	
		Měřítko:	1:25	
Část:	Dokumentace objektů	Formát:	A3	Číslo výkresu:
Název výkresu:	Detail rozváděč VN a AXV	List/počet listů:	1/1	

D.2.1