


PŮDORYS -1. PP - NOVÝ STAV (M 1:50)

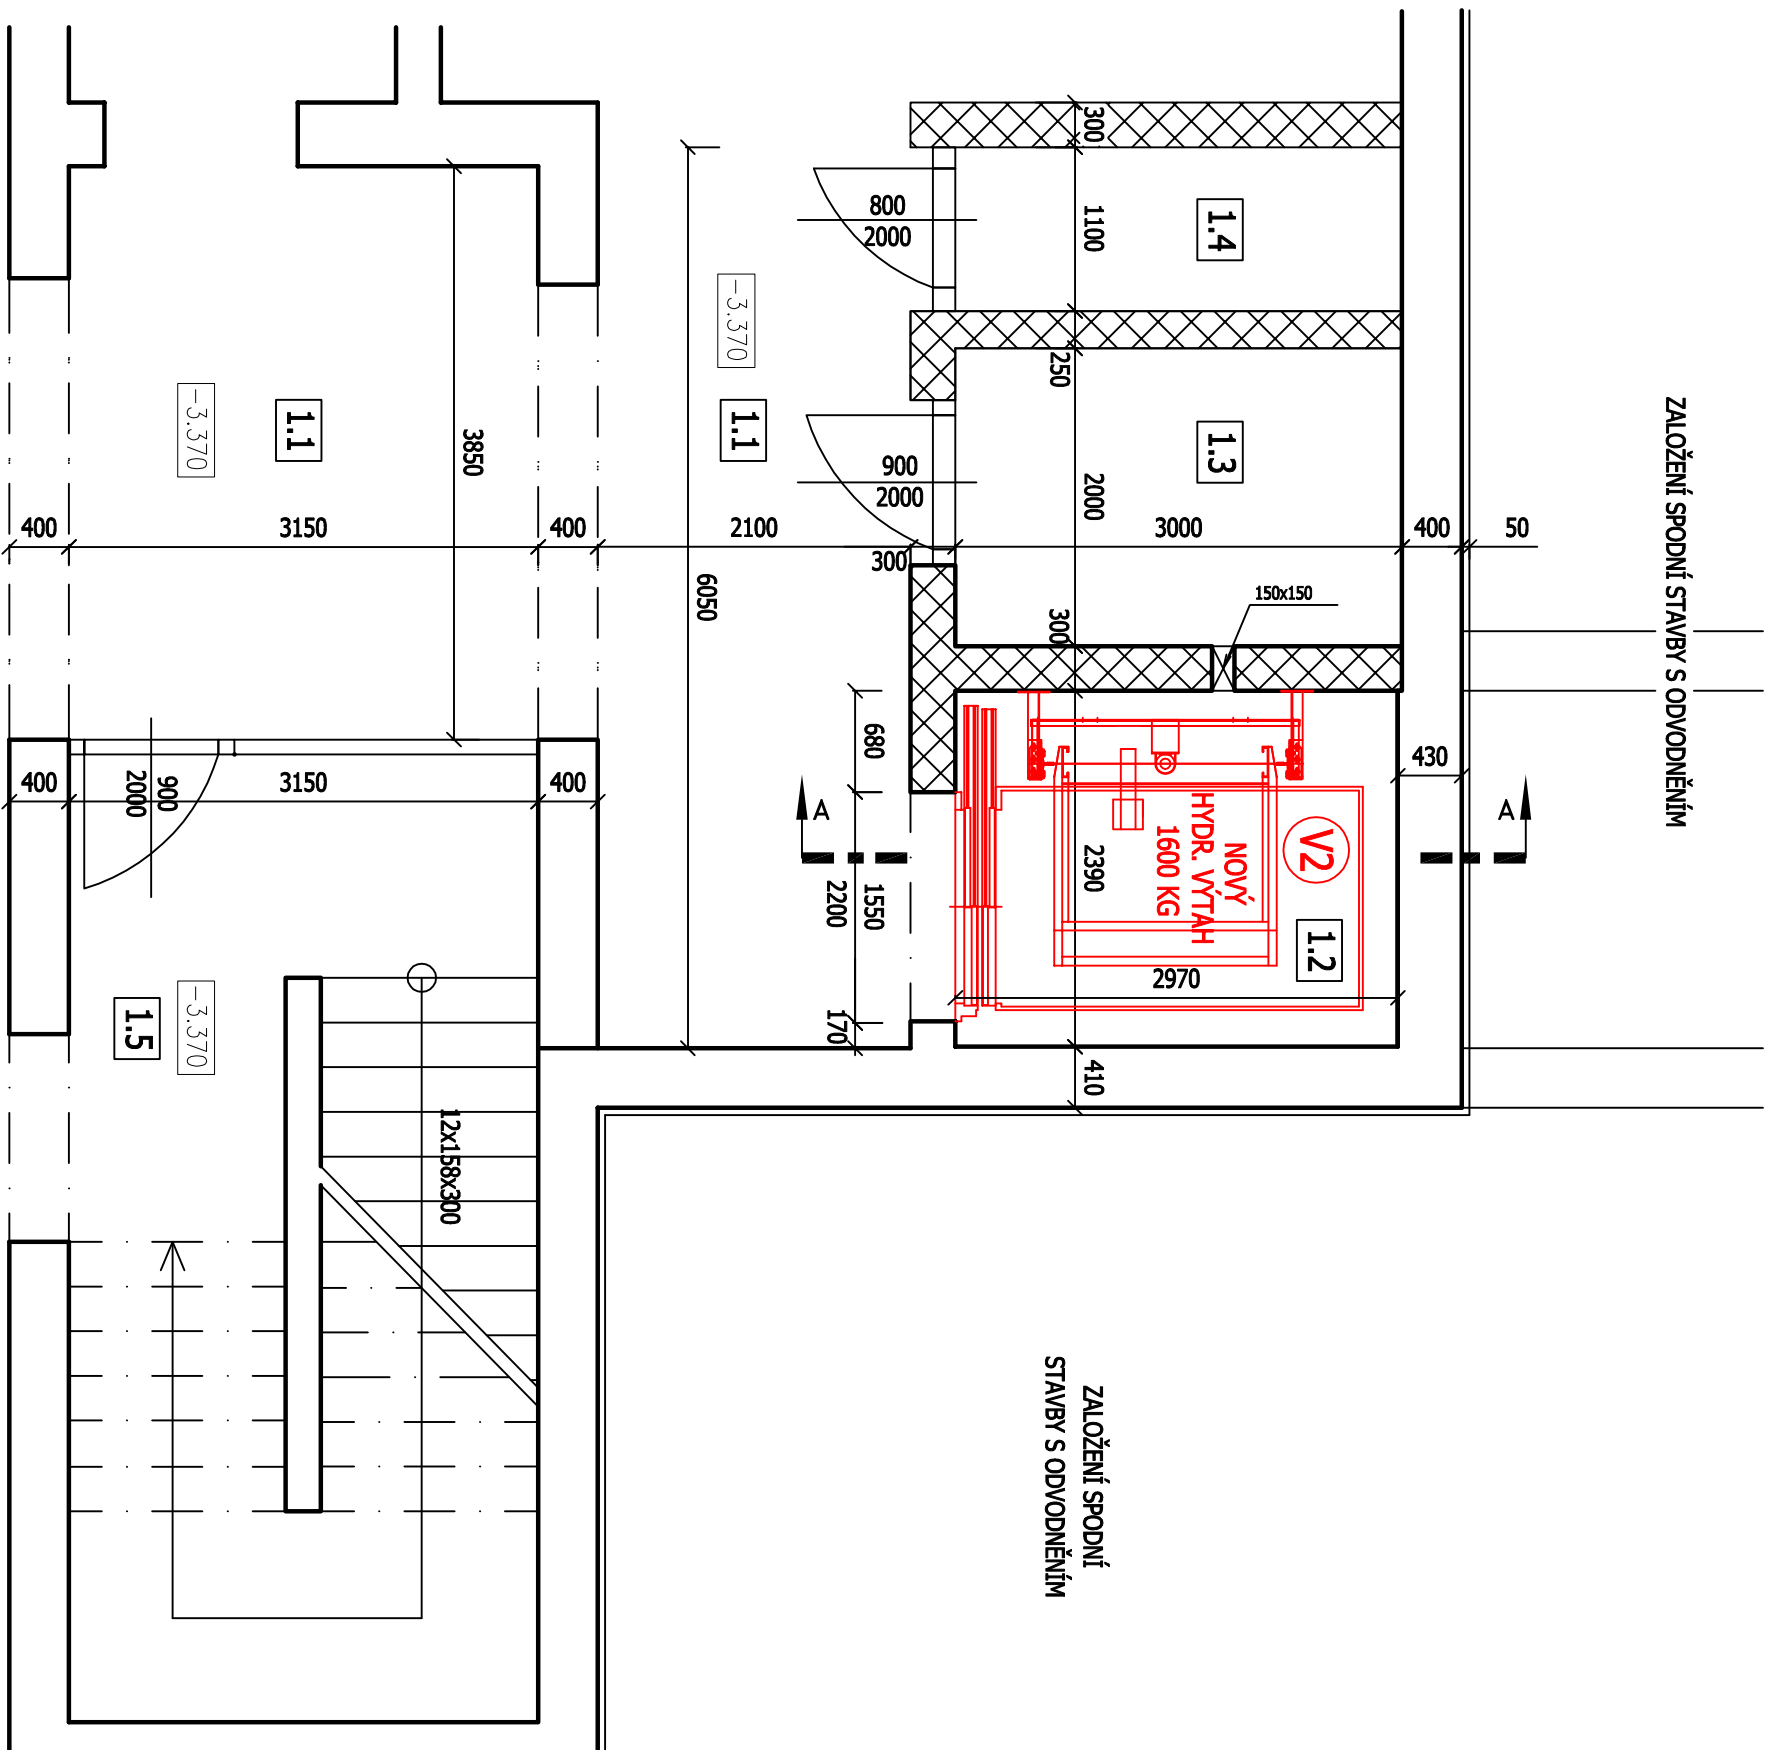

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÝ VÝTAH (V2)
	ZDIVO Z CP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1.1	Chodba
1.2	Výťahová šachta (V2)
1.3	Strojovna výťahu (V2)
1.4	Sklep
1.5	Schodiště

PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU

Výrobce v.	např. MSV Liberec
Typ výťahu	Hydraulický os.výťah
Legislativa	ČSN EN 81-20, 81-21
Rok výroby	2024/2025
Nosnost	min. 1600 kg
Rychlost	0,6 m/s
Počet stanic	4/4 (nepřůchoz)
Rozměr kab.	min. 1.450 x 2.400 mm
Rozměr dveří	min. 1.300 x 2.000 mm
Provedení dv.	Plně automatické dveře

POZNÁMKY

Hydraulická jednotka umístěna ve stáv. strojovně výťahu. Přívod napájení výťahu vyústěn ve stáv. strojovně výťahu. Otvor pro hadici hydrauliky (šachta x stroj.) v "D" stěně šachty o min. rozměru 150 x 150 mm. Nové osvětlení nástupiště min. 50 lx na prahu šach. dveří.

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Provedení šachty ZDĚNÁ (tl. stěny 300 mm), s ŽLB prohlubní. Skutečný, světlý rozměr šachty: 2.390 x 2.970 mm (š x h). Skutečný rozměr hloubky prohlubně: 1.160 mm. V šachtě je osazen stávající montážní nosník. V šachtě je osazeno požární čidlo s detekcí kouře. Na podlaze šachty nový protolejový náter do výšky 300 mm.

STROJOVNA VÝTAHU

Na podlaze strojovny nový protolejový náter do výšky 300 mm. Osvětlení strojovny min. 200 lx na podlaze strojovny.

TEPLOTY A VĚTRÁNÍ

Teplota ve strojovně výťahu: +5°C až + 40°C. Stávající odvětrání strojovny je provedeno aktivním větráním s VZT odlahelem mimo objekt. Teplota v šachtě výťahu: +5°C až + 40°C. Stávající odvětrání výťahové šachty je provedeno mřížkou ze strojovny (nádech) a pod stropem výťahové šachty (výdech).



Dodavatel výťahu je povinen si ověřit všechny rozměry před výrobou výťahu IN SITU!
Rozměry a umístění technologie upravit podle vybrané realizační firmy.

ZPRACOVATEL: ING. JAKUB VANĚK IČO: 73828033 ČKAT: 0013022 Tel. +420 731 33 77 11 E-mail: ing.jakubvane@email.cz		ZODP. PROJEKTANT ING. JAKUB VANĚK KONTROLOVAL: ING. JAKUB VANĚK		PARÉ: 	
INVESTOR: Domov Na Výsluní, Hořovice Pražská 932 268 01 Hořovice		IČO: 70539456 Část: Architektonicko-Stavební		DATUM: 06/2024	
AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍHO HYDR. VÝTAHU NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (V2), PAVILON B Domov na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice		STUPEŇ PD: St. Záměr MĚŘÍTKO: 1:50		ZMĚNA / VERZE:	
NÁZEV: PŮDORYS -1.PP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU		07	