


ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU A-A - NOVÝ STAV (M 1:50)

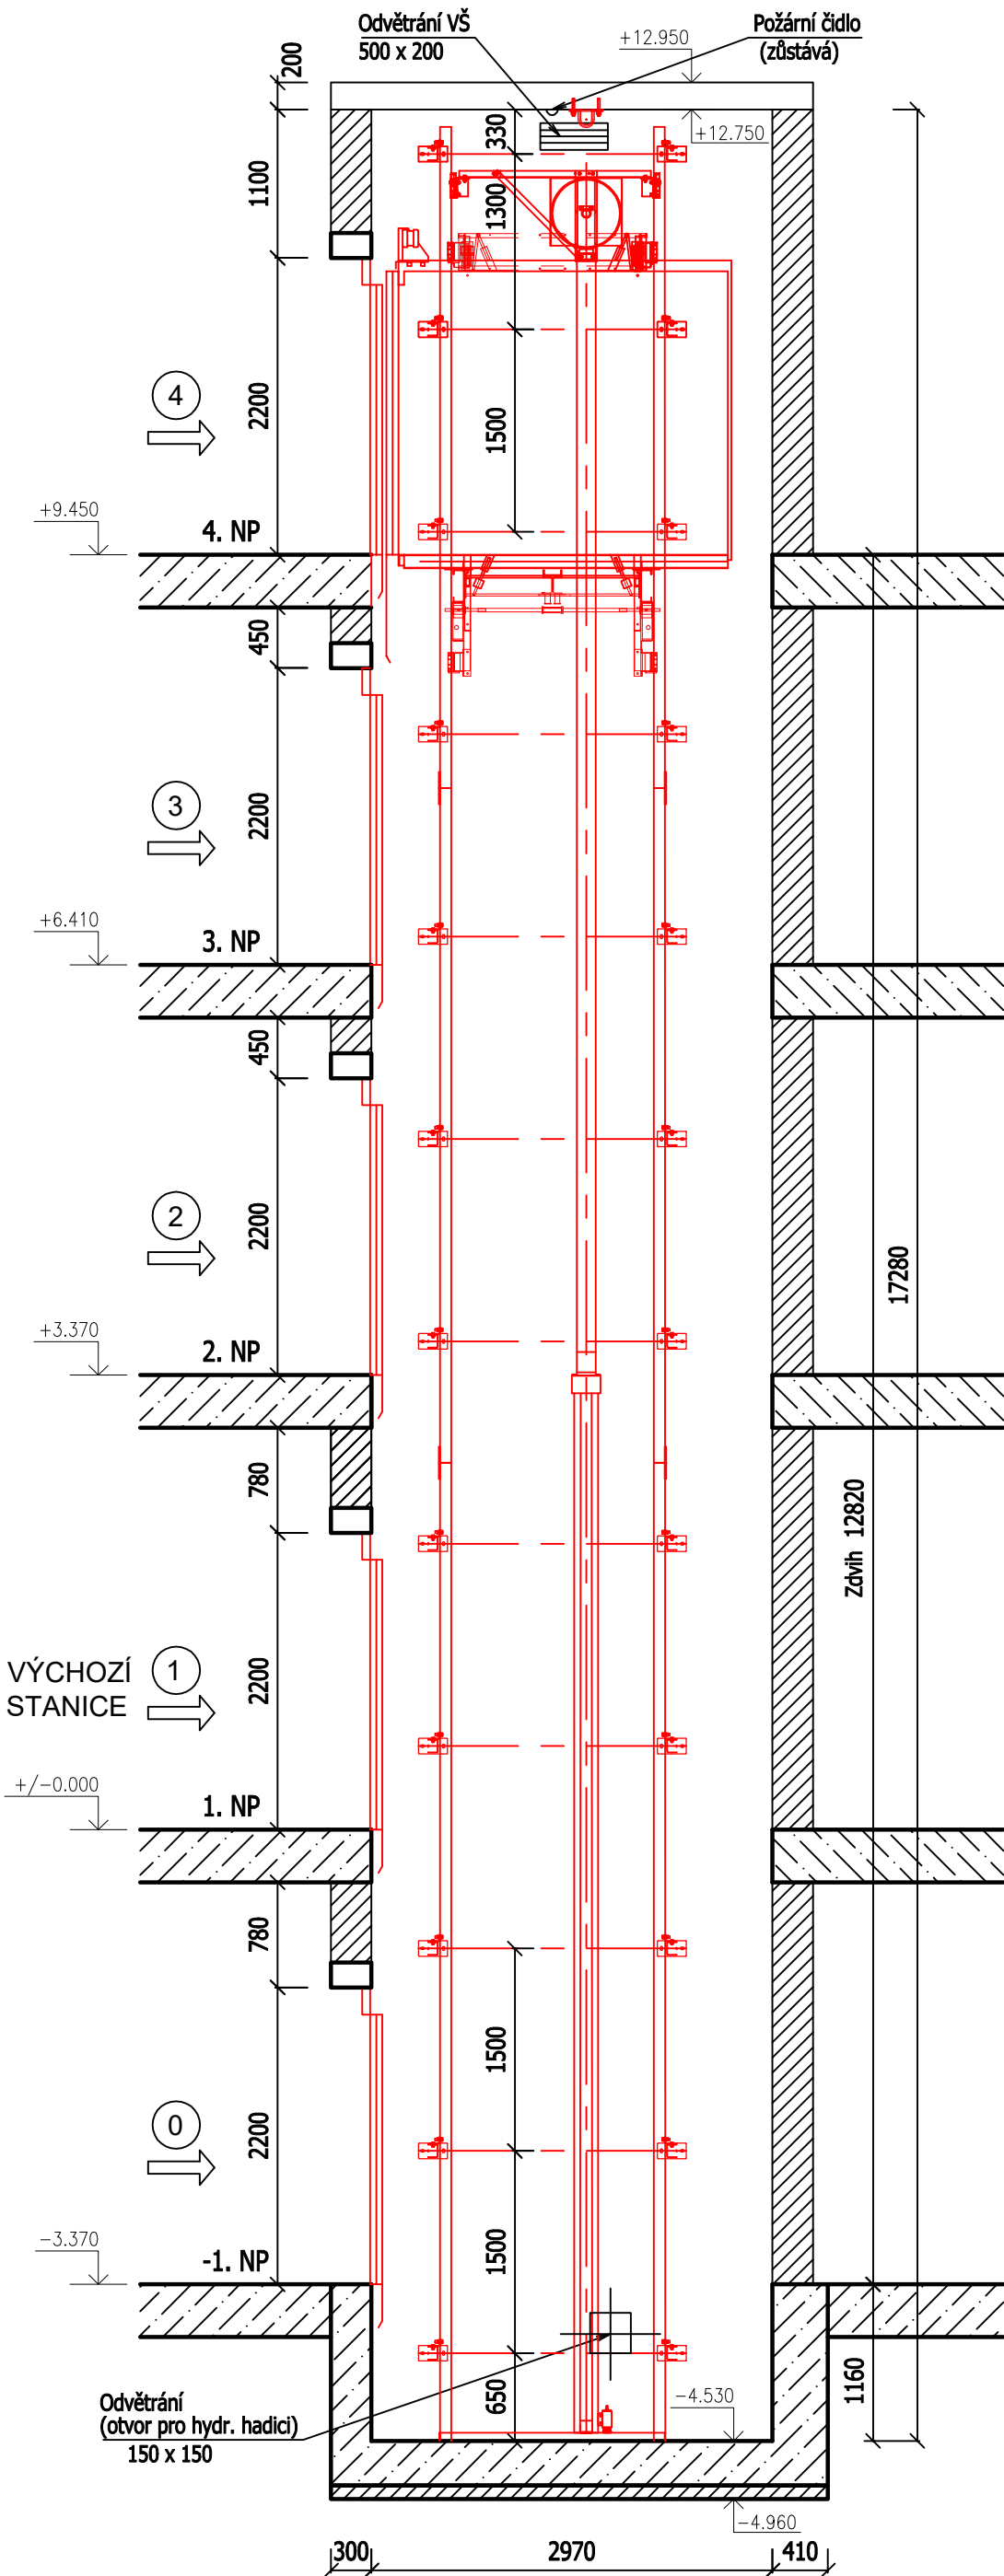

LEGENDA KONSTRUKCÍ

	NOSNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÝ VÝTAH (V2)
	ZDÍVO Z CP

PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU

Výrobce v.	např. MSV Liberec
Typ výtahu	Hydraulický os.výtah
Legislativa	ČSN EN 81-20, 81-21
Rok výroby	2024/2025
Nosnost	min. 1600 kg
Rychlost	0,6 m/s
Počet stanic	4/4 (neprůchozí)
Rozměr kab.	min. 1.450 x 2.400 mm
Rozměr dveří	min. 1.300 x 2.000 mm
Provedení dv.	Plně automatické dveře

POZNÁMKY

Hydraulická jednotka umístěna ve stáv. strojovně výtahu.
Přívod napájení výtahu vyústěn ve stáv. strojovně výtahu.
Otvor pro hadici hydrauliky (šachta x stroj.) v "D" stěně šachty o min. rozměru 150 x 150 mm.
Nové osvětlení nástupišť min. 50 lx na prahu šach. dveří.

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Provedení šachty ZDĚNÁ (tl. stěny 300 mm), s ŽLB prohlubní.
Skutečný, světlý rozměr šachty: 2.390 x 2.970 mm (š x h).
Skutečný rozměr hloubky prohlubně: 1.160 mm.
V šachtě je osazen stávající montážní nosník.
V šachtě je osazeno požární čidlo s detekcí kouře.
Na podlaže šachty nový protiolejevý nátěr do výšky 300 mm.

STROJOVNA VÝTAHU

Na podlaže strojovny nový protiolejevý nátěr do výšky 300 mm.
Osvětlení strojovny min. 200 lx na podlaže strojovny.

TEPLOTY A VĚTRÁNÍ

Teplota ve strojovně výtahu: +5°C až + 40°C.
Stávající odvětrání strojovny je provedeno aktivním větráním s VZT odtahem mimo objekt.
Teplota v šachtě výtahu: +5°C až + 40°C.
Stávající odvětrání výtahové šachty je provedeno mřížkou ze strojovny (nádech) a pod stropem výtahové šachty (výdech).



Dodavatel výtahu je povinen si ověřit všechny rozměry před výrobou výtahu IN SITU!
Rozměry a umístění technologie upravit podle vybrané realizační firmy.
VÝCHOZÍ STANICE: 1

ZPRACOVATEL: <div>ING. JAKUB VANĚK IČO: 73828033 ČKAIT: 0013022 Tel. +420 731 33 77 11 E-mail: ing.jakubvanek@email.cz</div> <div>NV</div>	ZODP. PROJEKTANT ING. JAKUB VANĚK		PARÉ:
	KONTROLOVAL: ING. JAKUB VANĚK		
INVESTOR: Dům Na Výsluní, Hořovice Pražská 932 268 01 Hořovice IČO: 70539456	PROJEKTANT ČÁSTI ING. JAKUB VANĚK		DATUM: 06/2024
	ČÁST: Architektonicko-Stavební		
AKCE: MODERNIZACE VNITŘNÍHO HYDR. VÝTAHU NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (V2), PAVILON B Dům na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice	STUPEŇ PD: St. Záměr		ZMĚNA / VERZE:
	MĚŘÍTKO: 1:50		
NÁZEV:	ŘEZ VÝT. ŠACHTOU A-A - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU 12